


- 1 - wodomierz JS-10 ze starej części budynku
- 2 - zawór kulowy gwintowany DN 50
- 3 - filtr do wody pitnej DN50
- 4 - zawór antyskażeniowy DN50

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄDOWE

Ø50 stal

PROJEKTOWANA STUDNIA CHŁONNA Ø600
 TYPU WIRSBO Z WPUSTEM DESZCZOWYM

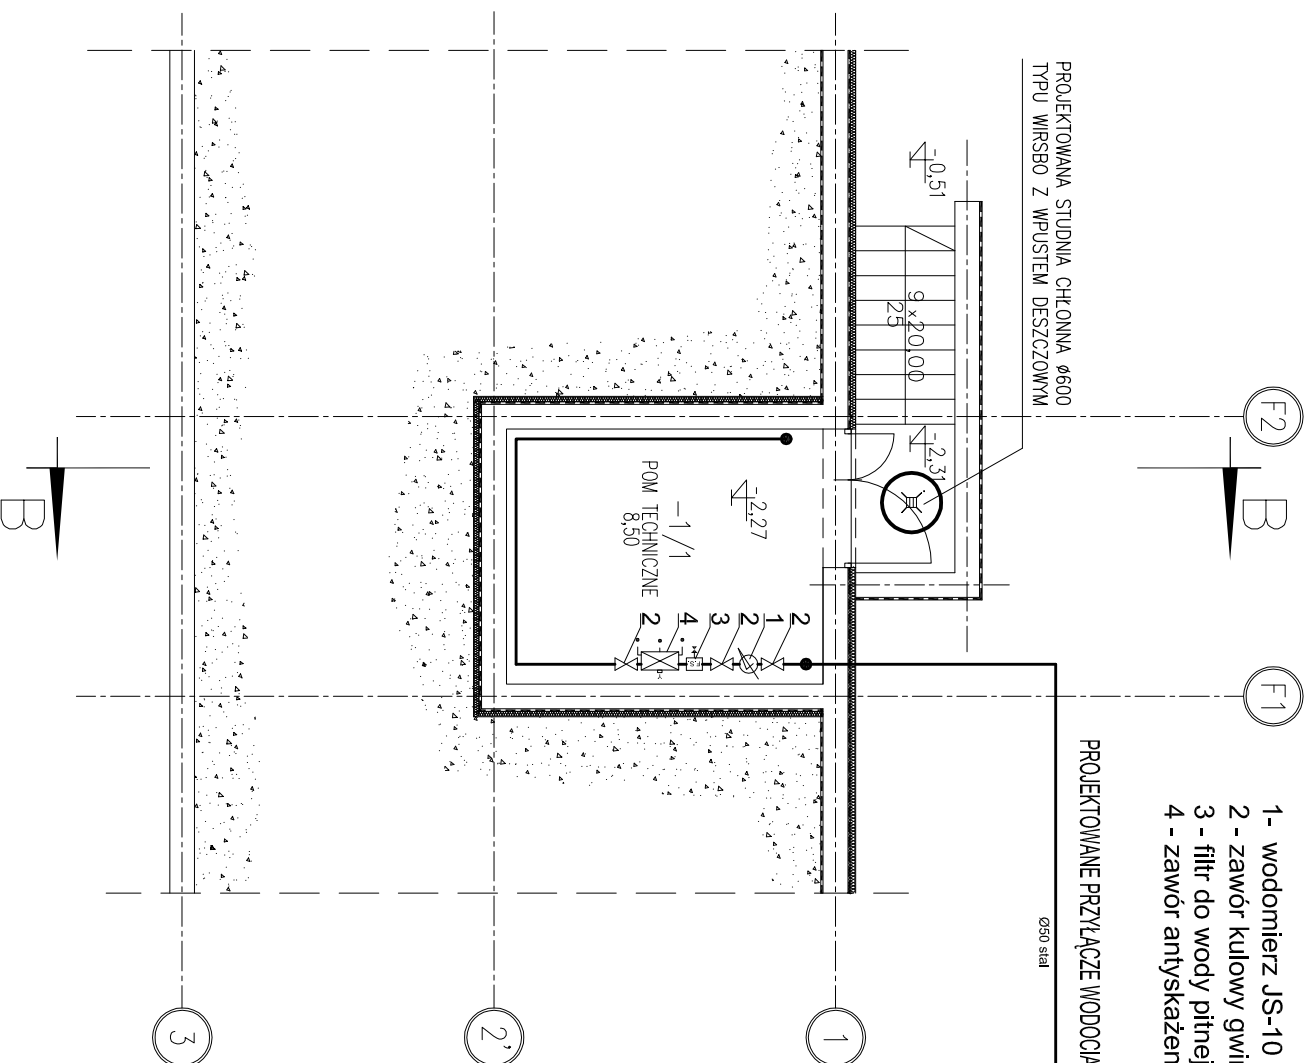

Investycja:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
 w Katuszynie
 05-310 Katuszyn, ul. Poczłowa 4
 dz.geod.nr: 2796/1, 2792/5 2792/2

Investor:

Gmina Katuszyn
 ul. Poczłowa 1
 05-310 Katuszyn

Generalny Projektant:

PR Architekci s.c.
 ul. Dr Ireny Białowy 9/6
 15-437 Białystok
 tel.: (085) 744 66 05
 kom. 509744546 lub 509744347

Rysunek:

RZUT PIWNICY-INST. WOD-KAN

Stanze:

Nr upraw.: Podpis:

Instalacje sanitarne:

Projektant:	BI-22/00
mgr inż. Maciej Sawicki	
Sprawdzający:	BI-28/00
mgr inż. Barbara Chlińska	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
 Projekt architektoniczny jest projektem
 nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować
 z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-47/2006	1:50	30/09/2006	1	B